


ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУЛЬТ IR03, IR03L

IP 20

СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА

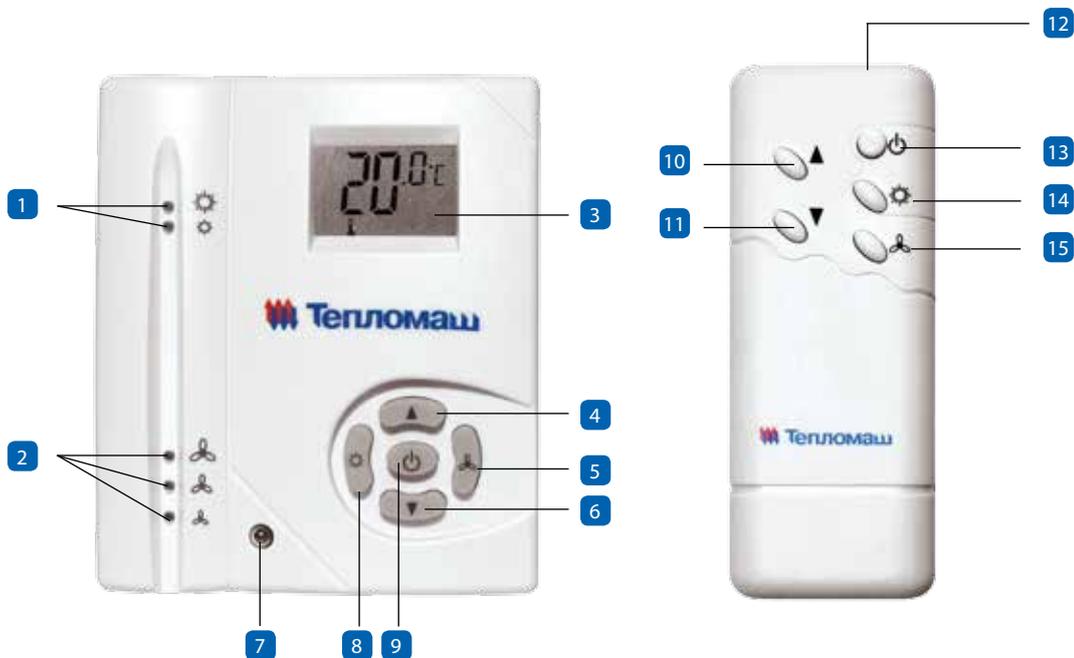

- 1 - индикация режимов нагрева
- 2 - индикация режимов расхода воздуха
- 3 - LCD-дисплей
- 4 - увеличение установленной температуры
- 5 - выбор частоты вращения вентилятора
- 6 - уменьшение установленной температуры
- 7 - приемник ИК-сигнала
- 8 - выбор режима нагрева

- 9 - вкл/выкл пульта
- 10 - увеличение установленной температуры
- 11 - уменьшение установленной температуры
- 12 - передатчик ИК-сигнала
- 13 - вкл/выкл пульта
- 14 - выбор режима нагрева
- 15 - выбор частоты вращения вентилятора

Пульты управления IR03 и IR03L представляют собой электронное устройство с жидкокристаллическим дисплеем, на котором отображаются такие параметры как: температура окружающего воздуха, установленная температура, частота вращения вентилятора, режим нагрева. Эти параметры отображаются в зависимости от типа воздушнонагревателя и выбранного режима. Внутри пульта IR03 расположены датчик температуры и термостат, позволяющие поддерживать заданную температуру в помещении. Пульт IR03L предназначен для работы с влагозащищёнными завесами и отличается от IR03 тем, что датчик температуры вынесен из корпуса пульта и установлен на кабеле стандартной длины 10 метров (по заказу возможно увеличение длины кабеля). В комплект пульта входит дистанционный ИК-пульт и элементы питания к нему, крепёж, инструкция.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПУЛЬТА IR03:

- отображение температуры в помещении;
- установка желаемой температуры;
- установка и индикация частоты вращения вентилятора;
- установка и индикация режима нагрева;
- выбор единицы измерения температуры;
- дистанционное управление;
- память заданного режима (сохраняет ранее установленные значения режима расхода воздуха, нагрева, заданную температуру и выбранную единицу измерения температуры при повторных включениях и аварийном отключении напряжения питания).


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К ВЫХОДАМ ПУЛЬТА (220 В 50 Гц):

- подключение концевого выключателя.

ВНИМАНИЕ! Подключение дополнительного оборудования напрямую к пульту требует наличие определённых условий. Ознакомится с подробной информацией по подключению вышеперечисленного оборудования необходимо в руководстве по эксплуатации/паспорте на изделие.

К одному пульту управления можно подключить любое количество разных моделей завес, имеющих встроенную плату РСВ-АС). Остальные модели завес и тепло-вентиляторов подключаются к одному пульту в количестве, указанном в таблицах технических характеристик паспорта на изделие (исключение составляют модели, указанные на стр.141).

Модель пульты	IR03, IR03L (Артикул 500211)
Параметры питающей сети В/Гц	220/50
Габаритные размеры (ДхШхВ) мм	90х40х105

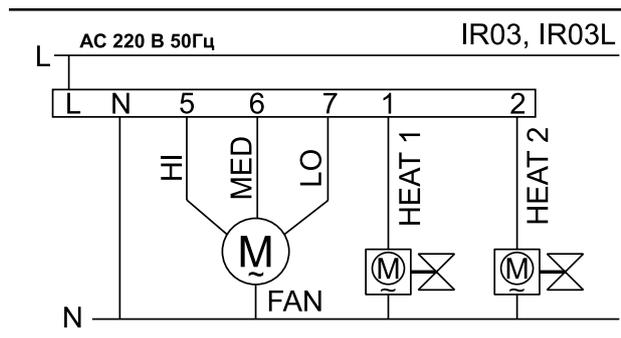ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПУЛЬТОВ IR03, IR03L

ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛЕММНЫХ КОНТАКТОВ ПУЛЬТА

электрический /без источника тепла:

- L** – питание (АС 220 В 50 Гц)
- N** – нейтраль
- 5** – высокая частота вращения вентилятора
- 6** – средняя частота вращения вентилятора
- 7** – низкая частота вращения вентилятора
- 1** – первая ступень нагрева / не используется
- 2** – вторая ступень нагрева / не используется