


КПД



**КПД-2
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
ПРИВОД**



**КПД-3
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
РЕВЕРСИВНЫЙ ПРИВОД**

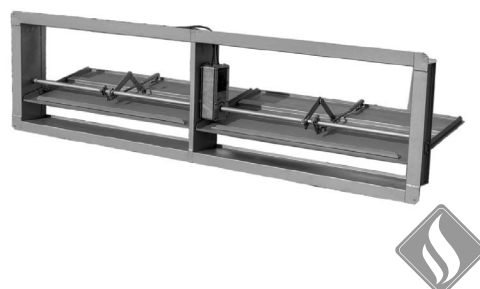

**КПД-2
2-Х СЕКЦИОННЫЙ,
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
РЕВЕРСИВНЫЙ ПРИВОД**

КПД	-	2	-	С	-	400	Х	200h	-	L-BLE	(220)	-	оц.	-	ВН	-	К	-	Исп.2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									

- 1 Условное обозначение клапана
- 2 Предел огнестойкости:
2 – E90
3 – E120
- 3 Монтажное исполнение:
К – канальное
С – стеновое
- 4 Габариты клапана: Ширина, мм
- 5 Габариты клапана: Высота, мм
- 6 Тип привода:
L-BLE – электромеханисческий
реверсивный 10 Н*м
L-BE – электромеханисческий
реверсивный 30 Н*м
ЭМ – электромагнитный
- 7 Напряжение питания привода:
(220) – 220В
(24) – 24В
- 8 Материал клапана:
Оц. – оцинкованная сталь
Черн. – черная сталь
- 9 Расположение привода:
ВН – внутри клапана
СН – снаружи клапана
- 10 Наличие клеммной коробки:
К – с клеммной коробкой
- 11 Виды кассетного (многосекционного)
исполнения клапана:
С электромеханисческим приводом:
Исп.1 -2 секции по горизонтали, 1 привод
Исп.2 -2 секции по горизонтали, 2 привода
Исп.3 -2 секции по вертикали, 2 привода
Исп.4 -4 секции, 2 привода
С электромагнитным приводом:
Исп.1 -2 секции по горизонтали, 2 привода

ОПИСАНИЕ

Клапаны КПД сертифицированы в установленном законодательством порядке.

Сертификат соответствия требованиям технического регламента на клапан КПД-2: № С-RU.ПБ25.В.02476 ТР1388038

Сертификат соответствия требованиям технического регламента на клапан КПД-3: № С-RU.ПБ25.В.02543 ТР1388152

Предел огнестойкости клапана КПД-2 – E90

Предел огнестойкости клапана КПД-3:

- в режиме противопожарного нормально закрытого клапана – E120.
- в режиме дымового клапана E120

Клапан КПД-2 изготавливается из оцинкованной стали ГОСТ 19904-90.

Клапан КПД-3 изготавливается из оцинкованной стали ГОСТ 19904-90, по конструкции аналогичен клапану КПД-2, имеет заслонку коробчатого типа, заполненную термоизоляцией.

Клапаны КПД изготавливаются по ТУ 4863-058-151855-48-2014 и по своему функциональному назначению применяются в системах вытяжной противодымной вентиляции в качестве дымового нормально закрытого (НЗ) клапана.

Клапаны КПД выполняют следующие функции:

- обеспечивают удаление дыма из помещений с очагом пожара для создания возможности успешной эвакуации людей и ценного оборудования, безопасной борьбы с пожаром и проветривания после ликвидации пожара;
- создают возможность притока свежего воздуха в защищаемые от задымления помещения (незадымленные лестничные клетки, коридоры, тамбур-шлюзы, лифты и т.п.).

Клапаны КПД устанавливаются в вертикальных и горизонтальных проёмах противодымной вентиляции, в перекрытиях, подвесных потолках и на ответвлениях воздуховодов.

Применение клапанов осуществляется в соответствии со СНиП 41-01-2003. Клапан не подлежит установке в воздуховодах и каналах помещений категорий А и Б и по взрывобезопасности.

ГАРАНТИЯ – 18 МЕСЯЦЕВ